



Niet gemarkeerd is levering
Installateur of 3e partij (incl. vV
+verdelers)

* = leveringspunt Eteck

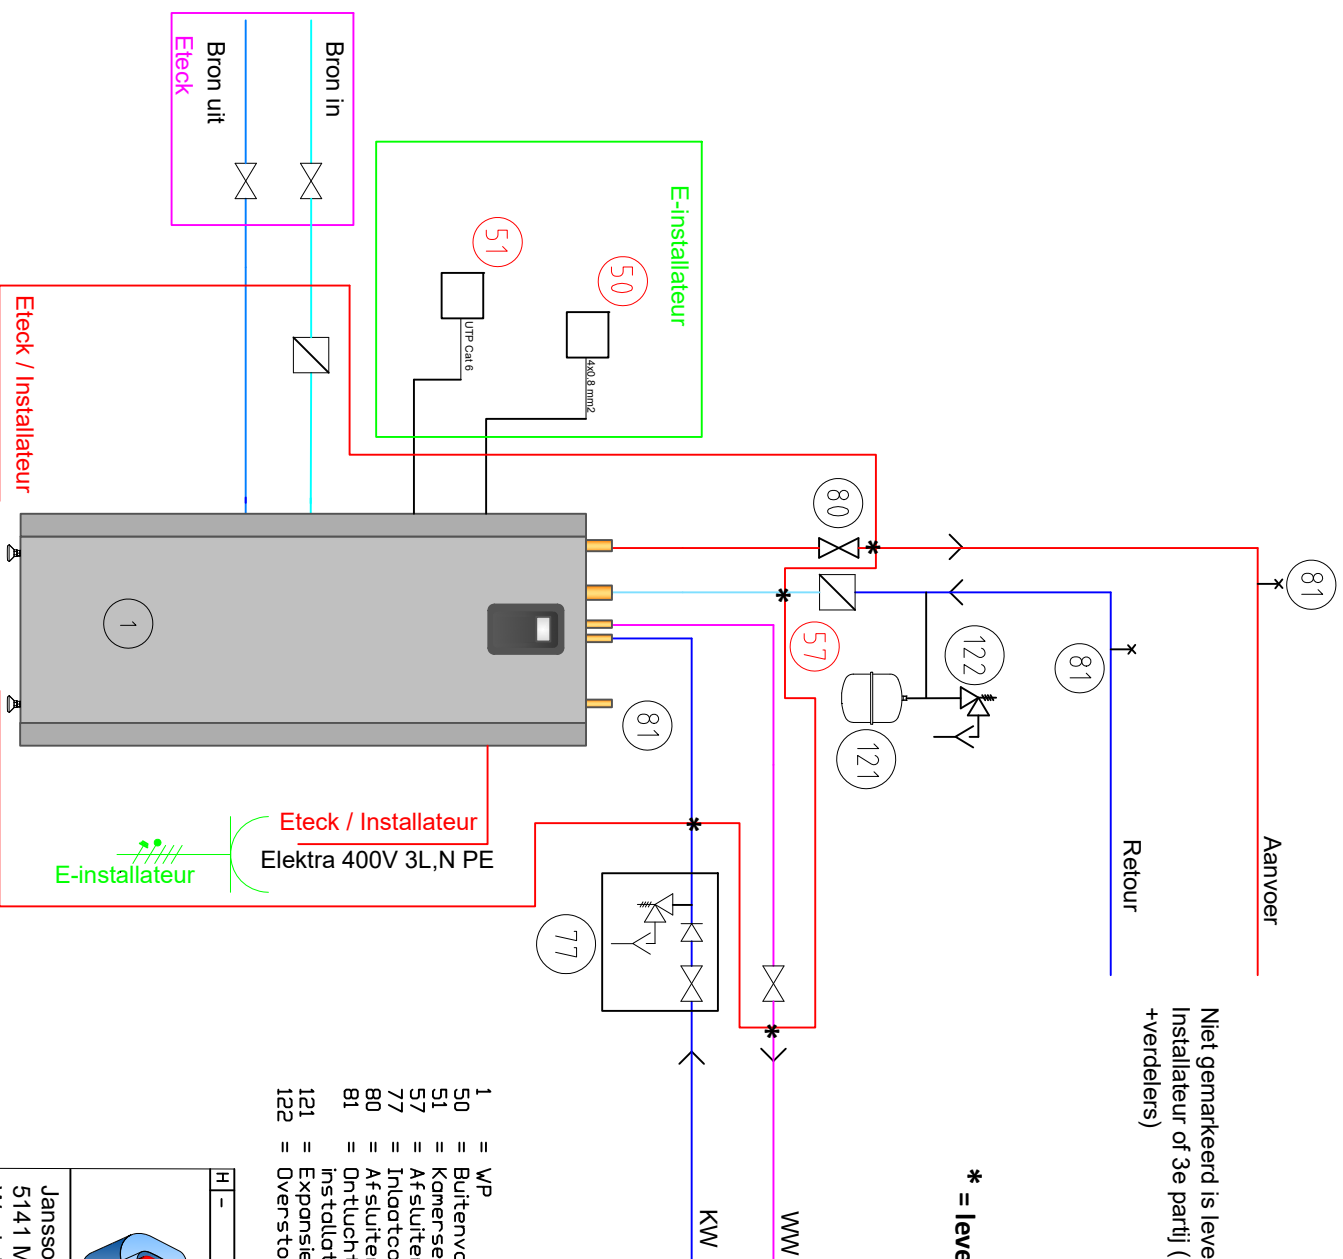

- 1 = WP
- 50 = Buitenvoeler (meegeleverd bij WP, montage E-Installateur)
- 51 = Kamersensor (meegeleverd bij WP, indien besteld, montage E-Installateur)
- 57 = Afsluiters met filter (meegeleverd bij WP, montage Installateur)
- 77 = Inlaatcombinatie (te voorzien door Installateur)
- 80 = Afsluiters (aantal en plaats te voorzien door Installateur)
- 81 = Ontluchtingspunten (aantal en plaats te voorzien door Installateur)
- 121 = Expansievat cv (te voorzien door Installateur)
- 122 = Overstort 3 bar (te voorzien door Installateur)

de rood gemarkeerde cijfers is levering warmtepomp
PRINCIPESCHEMA W-INSTALLATIE - NIET VOOR INSTALLATIE DOELEINDEN



Janssoniushof 51
5141 MP
Waalwijk
0416 77 66 58

ADWESTEKENING
Calibra w/w
standaard
Project

GET. Tek.nr	HK	24-03-2021	FORM. A-4	SCHAAL NVT
www.kleincomforttechniek.nl			PAGINA NR. 1	

A	B		
WIJZIGING	DATUM	PAR	